
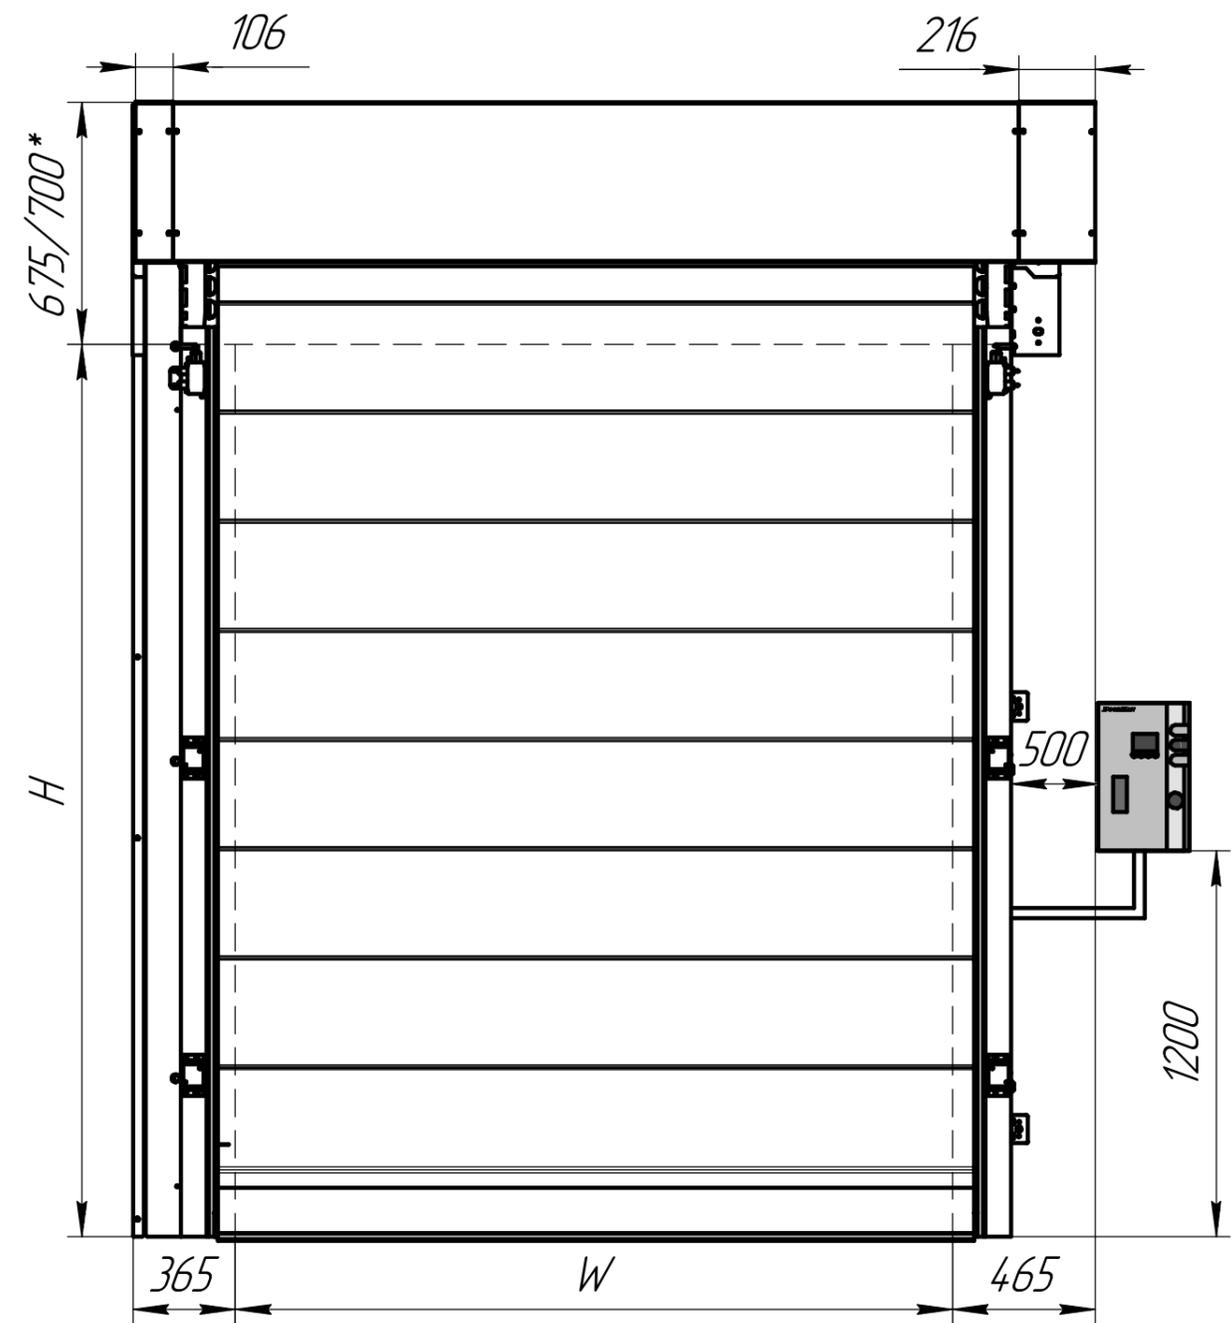


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

W - ширина проема.
H - высота проема.

730/800*/870**

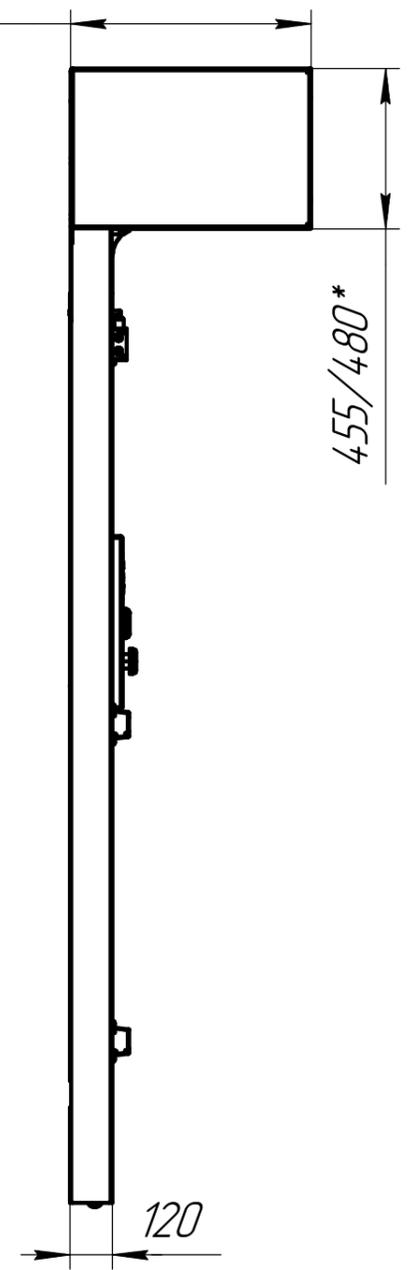

- 1 * - значение для ворот, высота проема которых более 4000 мм до 5000мм
- 2 ** - значение для ворот, высота проема которых более 5000 мм до 5200мм(опция).
- 3 220В(1 фаза+нейтраль+земля)подвести к месту установки блока управления скоростных ворот иобеспечить поверхность 250х450 мм для установки блока управления.
- 4 Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Ворота скоростные морозильные серии FHSD

	Лит.	Масса	Масштаб
			1:1
Лист		Листов 1	

DOORHAN